




W1

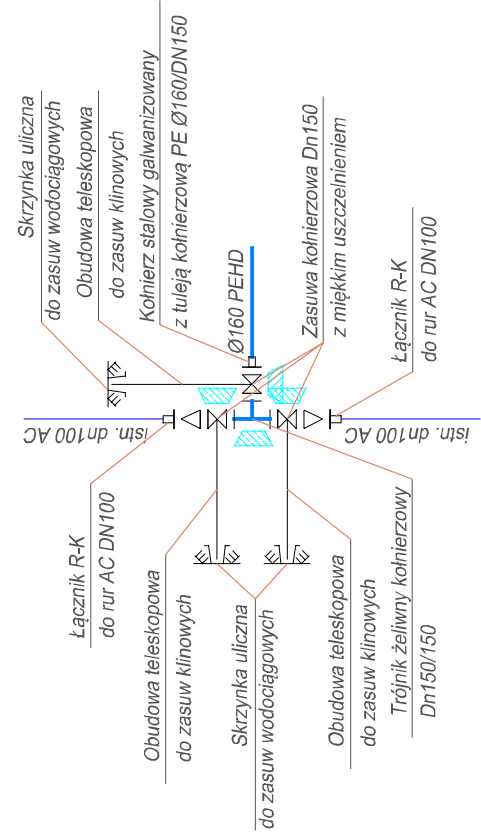


W2-W3-Hn1

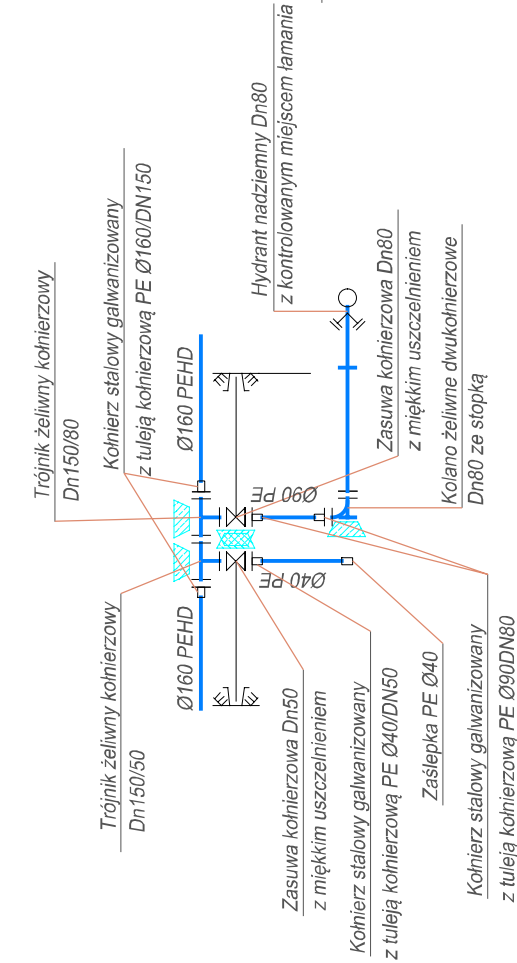


W10-W10.2

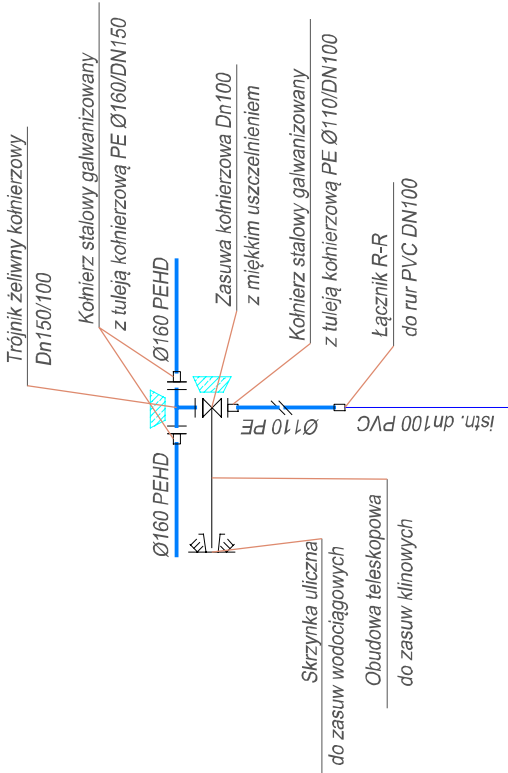


W16-Hn2  
W17-W17.3

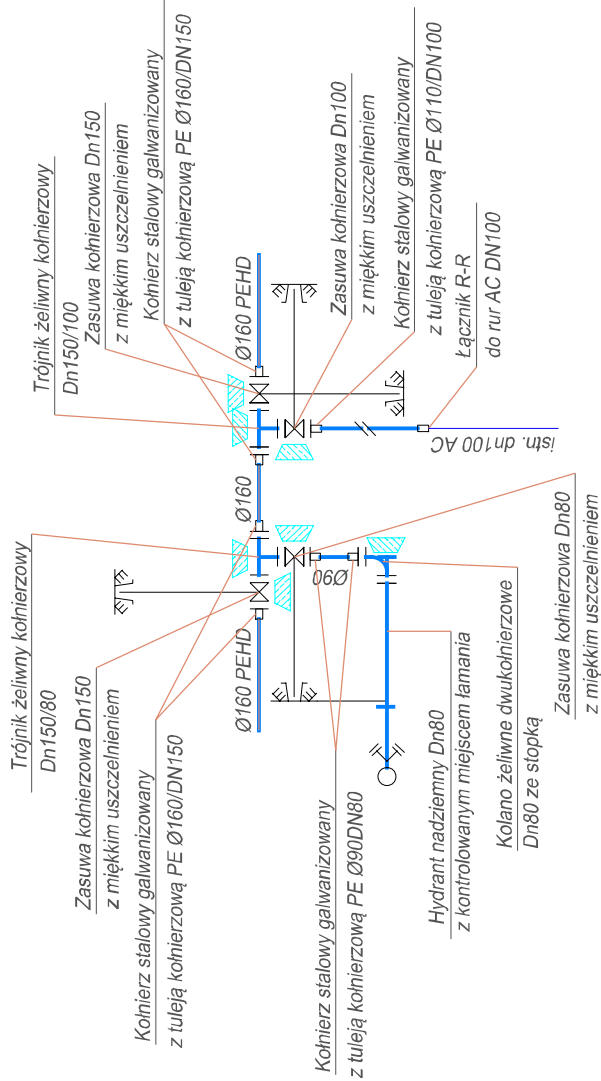

W18-W18.3

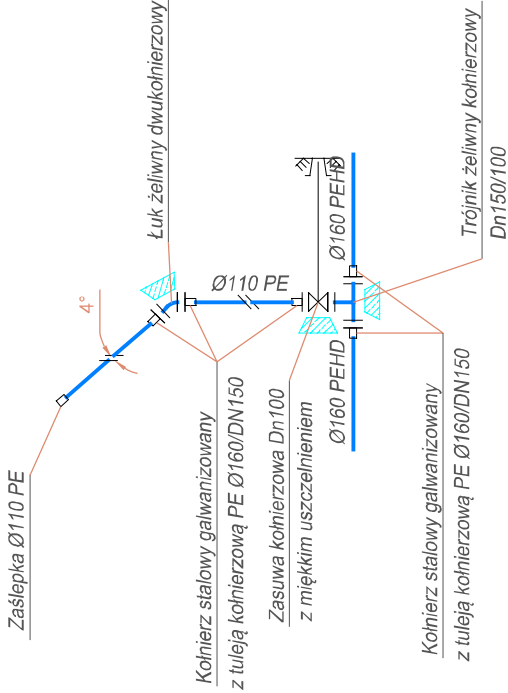

W31-W31.3

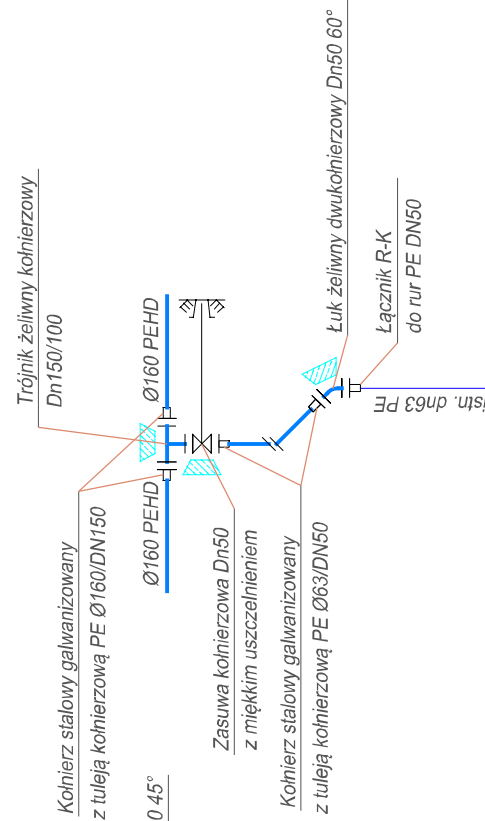

UWAGA:

- 1.Węzły niewyróżnione na rysunkach wykonać poprzez gięcie rury (dla kąta załamania < 11,25°)
- 2.Nie dopuszcza się stosowania kształtek segmentowych.
- 3.Stosowanie bloków oporowych nie jest wymagane jeżeli kąt załamania trasy przewodu nie przekracza 30° dla rur PE.

|                 |  |               |                            |          |       |
|-----------------|--|---------------|----------------------------|----------|-------|
| Nazwa projektu: | PRZEBUDOWA ULICY TORFA ZAŁĘSKIEGO W MŁAWIE |               |                            |          |       |
| Nazwa rysunku:  | SCHEMATY WĘZŁÓW                            |               |                            |          |       |
| <div></div>     |  | Branża:       | Sieci sanitarne            | Skala:   |       |
|                 |  | Stadium:      | Projekt techniczny         | -        |       |
|                 |  | Projektant:   | mgr inż. Justyna Włodarska | Podpis:  | Data: |
|                 |  | Upr. nr:      | POM/0300/PWBS/22           | 11.2025  |       |
|                 |  | Specjalność:  | Instalacyjna               | Nr rys.: |       |
|                 |  | Sprawdzający: | inż. Sławomir Szurman      | Podpis:  |       |
|                 |  | Upr. nr:      | 287/Gd/2002                | 7.2      |       |
|                 |  | Specjalność:  | Instalacyjna               |          |       |