W62-W63

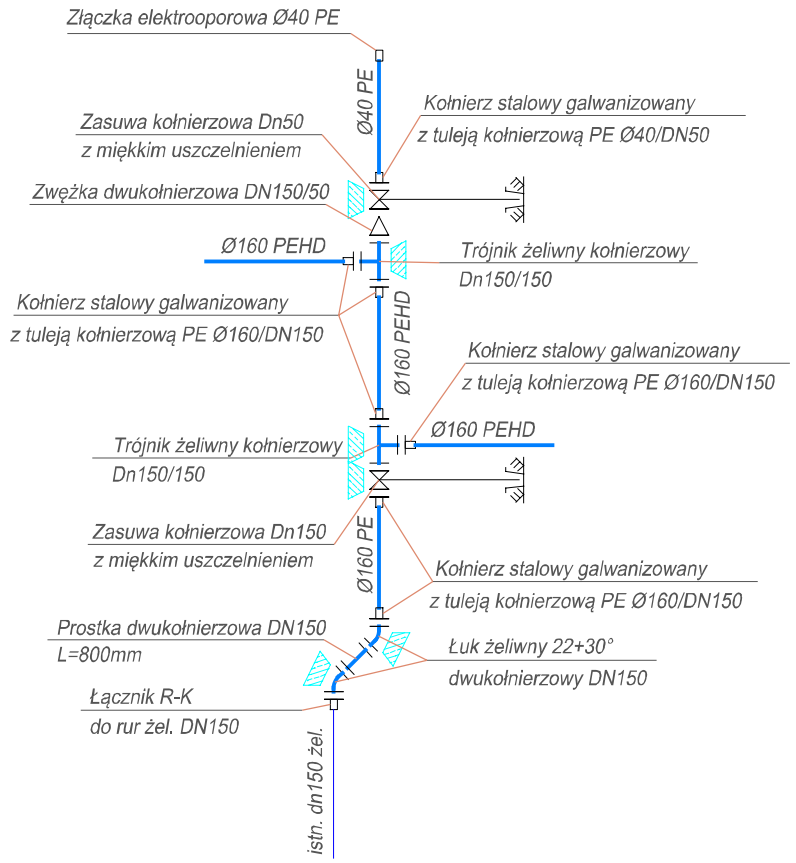

W66-W67

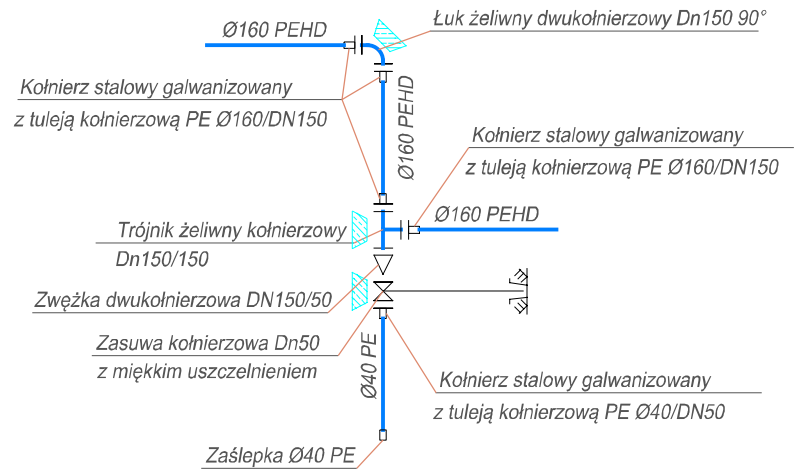

W68-W68.2

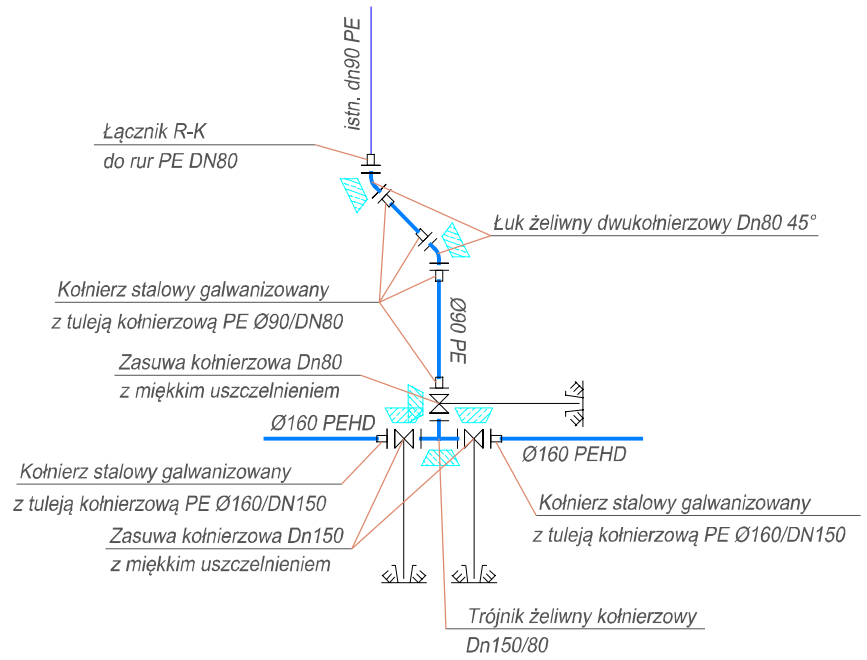

W72-W73

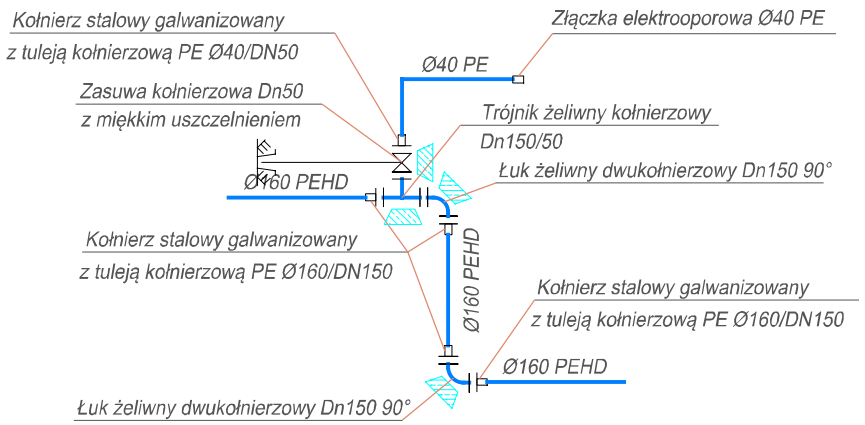

W75-75.1

W76-W77

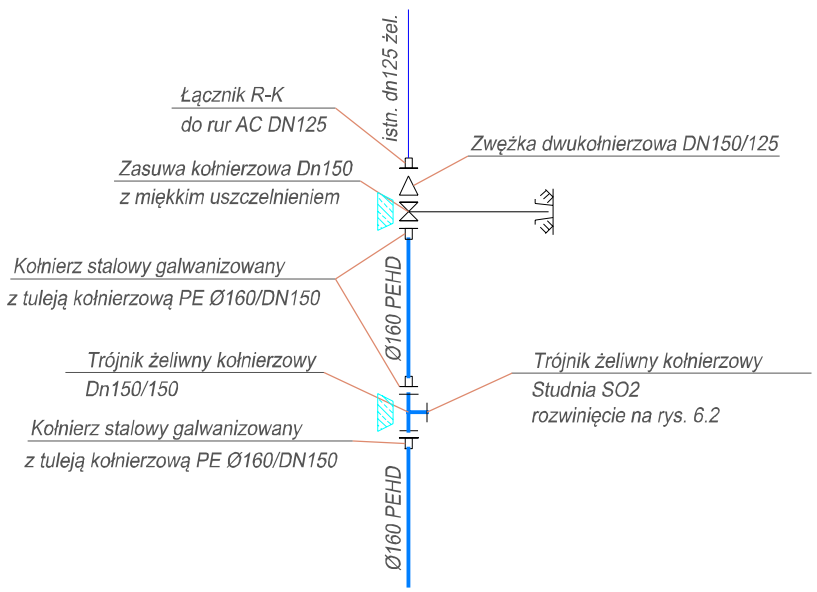

UWAGA:
1. Węzły niewyróżnione na rysunkach wykonać poprzez gięcie rury (dla kąta załamania < 11,25°)
2. Nie dopuszcza się stosowania kształtek segmentowych.
3. Stosowanie bloków oporowych nie jest wymagane jeżeli kąt załamania trasy przewodu nie przekracza 30° dla rur PE.

Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA ULICY TORFA ZAŁĘSKIEGO W MŁAWIE
Nazwa rysunku:	SCHEMATY WĘZŁÓW

PROJEKT
AS-PROJEKT Adam Stypik
ul.Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdańsk

Branża:	Sieci sanitarne	Skala:	
Stadium:	Projekt techniczny	-	
Projektant:	mgr inż. Justyna Włodarska	Podpis:	Data:
Upr. nr:	POM/0300/PWBS/22		11.2025
Specjalność:	Instalacyjna		
Sprawdzający:	inż. Sławomir Szurman	Podpis:	Nr rys.:
Upr. nr:	287/Gd/2002		7.5
Specjalność:	Instalacyjna		